





EN 1917: 2002
(Anexo ZA)
ACESSÓRIOS PARA
CÂMARAS DE VISITA

FICHA TÉCNICA: DREN-I-1

ANEIS DE CÂMARA DE VISITA, NÃO ARMADOS, $\varnothing 1,00m$, $H=0,50m$ e $1,00m$.

OBJECTIVO A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFINE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ANEIS DE CÂMARA DE VISITA DE $\varnothing 1,00m$, E ALTURAS DE $0,50m$ E $1,00m$, AS INSPECÇÕES E OS ENSAIOS A EFECTUAR, BEM COMO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.

GEOMETRIA

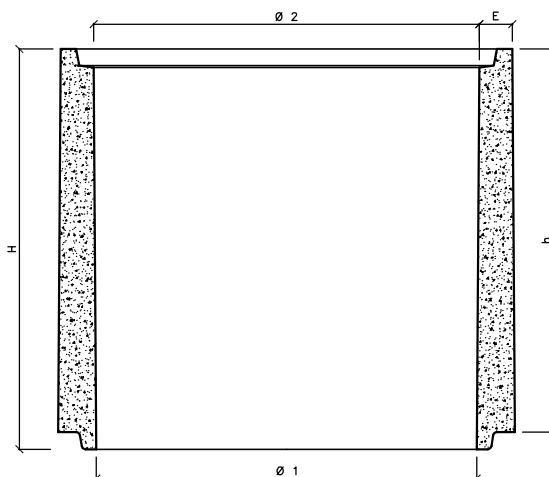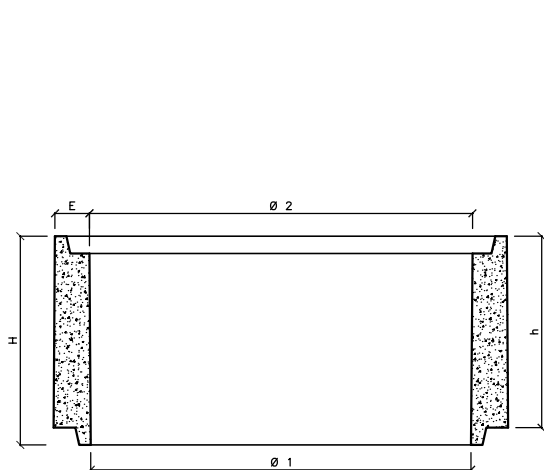

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES E TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS						
CAMPO DE APLICAÇÃO	Redes de drenagem e saneamento com o objectivo de garantir um correcto encaminhamento dos fluidos e permitir o acesso de pessoas e equipamentos ao seu interior.						
MATERIAIS CONSTITUÍNTES	Betão de cimento Portland de calcáreo EN 197-1						Classe de exposição: XA1
	CEM II/A-L 42,5 R, da classe C35/45						
	O betão será denso e homogéneo e cumprirá as especificações da NP EN 206						
DESIGNAÇÃO	DIMENSÕES (mm)					DIFERENÇA MÁXIMA DE GERATRIZES OPOSTAS H-h (mm)	PESO (Kg)
	Ø 1	Ø 2	H	h	E		
	ANEL DE CÂMARA DE VISITA, Ø 1,00m, H=0,50m	993 ± 15	1000 ± 15	545 ± 25	500 ± 25	97 ± 10	20
ANEL DE CÂMARA DE VISITA, Ø 1,00m, H=1,00m	993 ± 15	1007 ± 15	1045 ± 25	1000 ± 25	93 ± 10	20	380
ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS	Superfícies com concavidades não superiores a 20mm de diâmetro e 6mm de profundidade.						
MARCAÇÃO DAS PEÇAS	Marcação com carimbo do símbolo e nome da empresa e data de fabrico.						
REQUISITO LEGAL OBRIGATÓRIO	Os aneis produzidos pela Soalgoz estão de acordo com as exigências da Directiva 89/106/CE de 21/12/1988, segundo a EN1917:2002.						

ANÁLISE EXPERIMENTAL

VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO BETÃO CONSTITUÍNT

NORMAS DE REFERÊNCIA

EN 1917:2002 e NP EN 206



SOALGOZ

Sociedade de Investimentos Industriais, S.A.
Apartado 2, 8365-907 Algoz

Aprovado em 01 de Janeiro de 2009

P'A Gerência: